


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LCIS 110, 6 m C30 FT

Broj artikla: 6209820

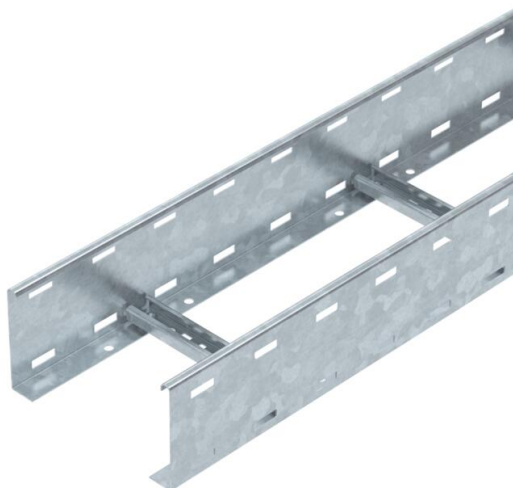

Lestvičasti nosač kablova bočne visine 110 mm sa zavarenom, ka gore otvorenom C30-profil prečkom. Savijena bočna strana radi pojačanja i kao zaštita ivica. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se sa steznim komadima tipa LKS 40. Mera proreza prečke iznosi 16,5 mm, odgovarajuća lučna obujmica je tipa 2056. Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6209820
Tip	LCIS 1120 6 FT
Oznaka 1	Lestvičasti nosač kablova
Oznaka 2	sa zavarenim prečkama,perfori
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x200x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	399,2 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	8,8168 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova LCIS 110, 6 m C30 FT

Broj artikla: 6209820



Dimenzije

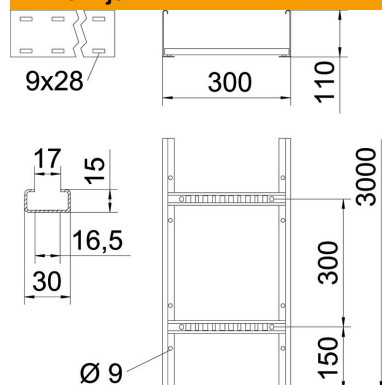


Dužina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	ravan profil
Pričvršćivanje pregrade	zavareno
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	180 cm ²
Korisni presek	18000 mm ²
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	2 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	6 m
Rastojanje među konzolama 2,0m	3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	1,05 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,7 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,65 kN/m
Rastojanje među konzolama 6,0m	0,35 kN/m

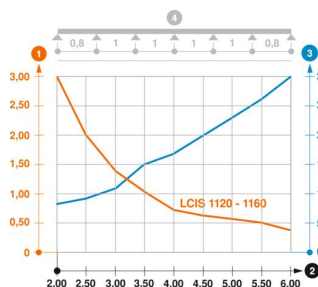

Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova LCIS 110

- 1** Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2** Rastojanje između oslonaca u m
- 3** Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4** Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona