


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 A2

Broj artikla: 6000059

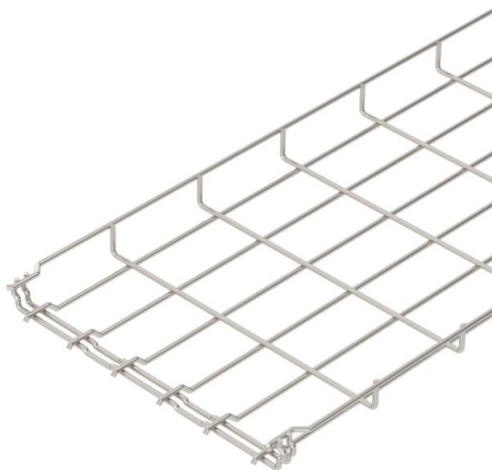

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom u bočnoj visini 35 mm.

Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6000059
Tip	GRM 35 300 A2
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35x300x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	159 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	7,9955 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 A2

Broj artikla: 6000059



Dimenzije

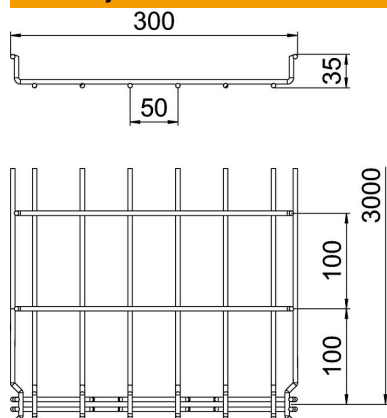


Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	12 in
Visina	35 mm
Visina	1 in
Dimenzija B	300 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	71,3 cm ²
Korisni presek	10500 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primjenjiva potporna rastojanja maks.	2 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,22 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,15 kN/m

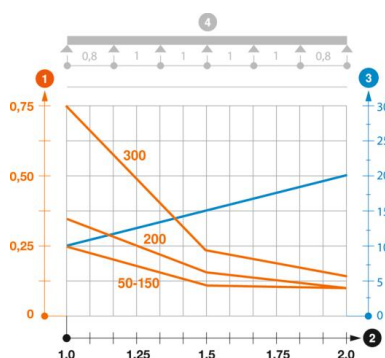

Dijagram opterećenja za mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona