

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone za velike raspone WKL 200 FT

Broj artikla: 6232108



Kabloveške vođice za velike raspone sa visinom stranica 200 mm.
Prave spojnice tipa WRV 200 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6232108
Tip	WKL 2050 FT
Oznaka 1	LNK za velike raspone
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x500x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	1440 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	29,0931 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone za velike raspone WKL 200 FT

Broj artikla: 6232108



Dimenzije

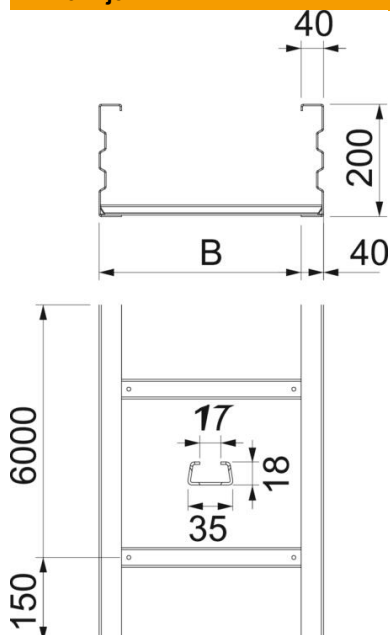

Dimenzije	200x500
Dužina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	200 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija L	6.000 mm
Dimenzija proreza prečke	17,00

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil pun
Pričvršćivanje pregrade	zavareno
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	884 cm ²
Korisni presek	88400 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	da
Debljina stranice	2,5 mm

Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike rasponne za velike ras- pone WKL 200 FT

Broj artikla: 6232108



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja
min.

6 m

primenjiva potporna rastojanja
maks.

10 m

Rastojanje među konzolama 6,0m

3 kN/m

Rastojanje među konzolama 7,0m

2,5 kN/m

Rastojanje među konzolama 8,0m


2 kN/m

Rastojanje među konzolama 9,0m

1,4 kN/m

Rastojanje među konzolama
10,0m

1 kN/m

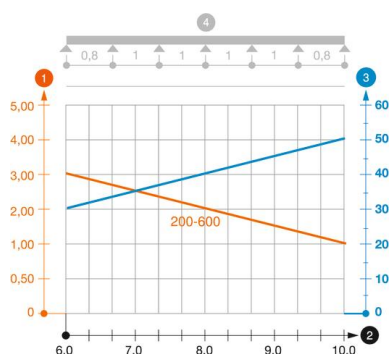

Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova tipa WKL 200

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona